

# APPROCHE A VUE Visual approach

Transport public à la demande  
Common carriage on request

**CASTRES** Hauterive  
Centre hospitalier / Hospital  
AD 3 APP 01

22 FEB 24



SPECIMEN REPRODUIT AVEC L'AUTORISATION DU SIA N° E09/2004 NE  
PEUT ETRE UTILISE POUR L'AVIATION REELLE ! NOT FOR REAL AVIATION !

FIS : TOULOUSE Information 121.250

AFIS : CASTRES Information 118.500

Absence AFIS : A/A (118.500) FR seulement/only


ALT : 610 (22 hPa)

LAT : 43 33 54 N

LONG : 002 15 36 E

VAR : 0° (2015)

EN SURFACE / ABOVE GROUND

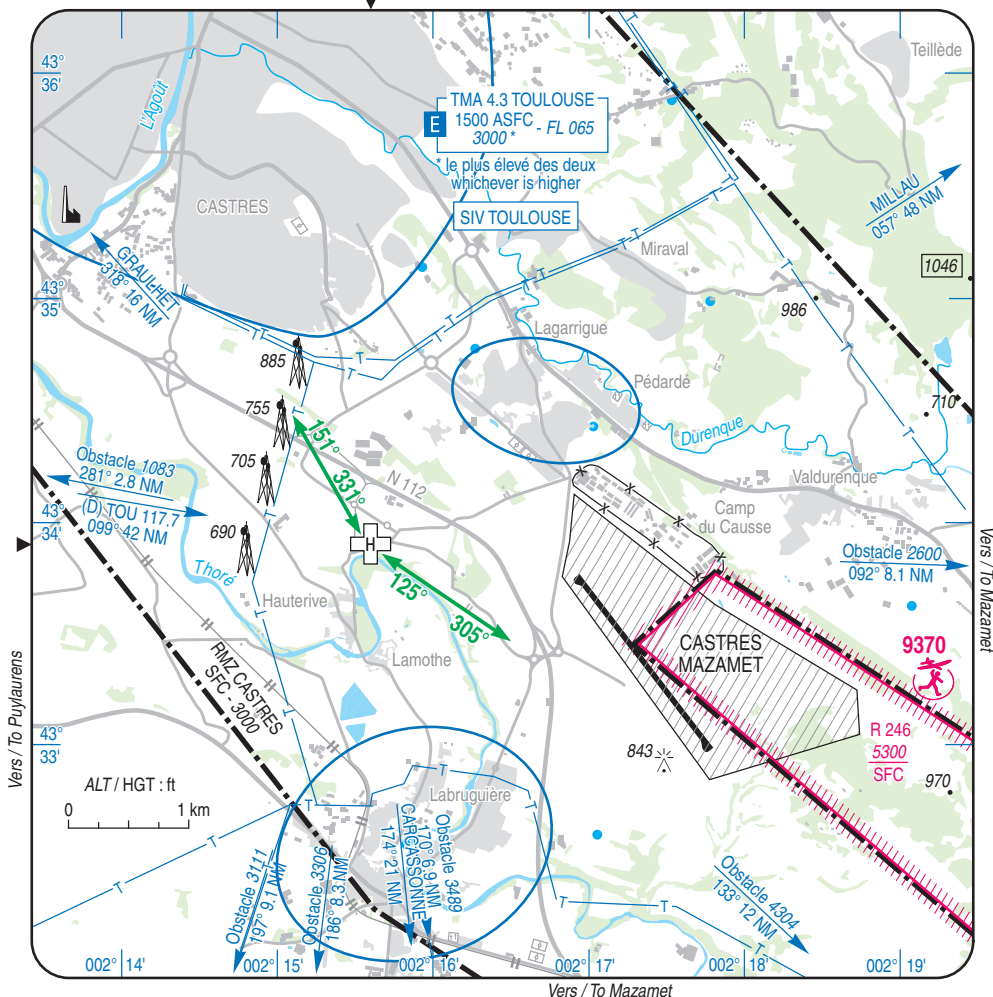


## CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Utilisation de nuit / Night use : oui/yes

Utilisation en IFR / IFR use : non/no

08 DEC 16

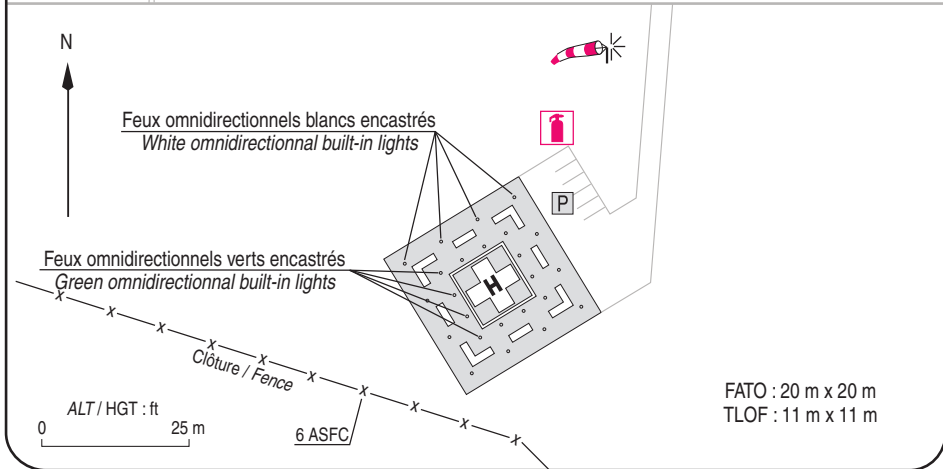

**1 - Exploitant / Operator :**

Hôpital du pays de l'Autan ☎ 05 63 71 63 71

**2 - CAA : DSAC SUD (voir/see GEN)**

3 - AVT : NIL

**4 - RFFS :** 1 extincteur 50 kg poudre  
1 powder fire-extinguisher 50 kg

**5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL**

**6 - Hangars disponibles / Available hangars : NIL**

**7 - Réparations / *Repairs facility* : NIL**

**8 - Type de surface / Surface :** béton /concrete

**9 - Force portante / Strength : 7.5 t**

**CASTRES HAUTERIVE**

Centre hospitalier / Hospital

**Consignes particulières / Special instructions****Conditions d'utilisation de l'hélistation**

Hélistation spécialement destinée aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence hospitalière (SMUH).

Activité IFR et trafic associé connus de Castres Info.

**Dangers à la navigation aérienne**

Présence d'une ligne électrique HT non balisée à 1000 mètres au Nord Ouest de l'hélistation. Hauteur des pylônes 80 ft sol.

Présence d'une plateforme ULM dans le 240° de l'hélistation pour 2.8 NM.

Activités de parachutage (voir VAC AD de Castres Mazamet) annoncées sur Castres Info et Toulouse Info.

**Procédures et consignes particulières**

**A l'arrivée :** contact sur la fréquence AFIS ou A/A Castres Mazamet en indiquant les intentions.

**Au départ :** contact sur la fréquence AFIS ou A/A Castres Mazamet en indiquant les intentions et la destination.

**Helistation operating conditions**

*Helistation specially intended to medical transport and emergency medical service flights.*

*IFR activity and associated traffic known by Castres Info.*

**Air navigation hazards**

*High voltage electric line without lighting at 1000 meters in the North West of the helistation. Pylon's height 80 ft above ground.*

*Ultralight aircraft base located in the 240° on the helistation at 2.8 NM.*

*Dropping activity announced on Castres Info and Toulouse Info (see VAC Castres Mazamet AD).*

**Procedures and special instructions**

**At arrival :** contact on AFIS frequency or A/A Castres Mazamet saying intentions.

**At departure :** contact on AFIS frequency or A/A Castres Mazamet saying intentions and destination.