


APPROCHE A VUE Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request

BORDEAUX HAUT LEVEQUE Centre hospitalier/Hospital AD 3 APP 01

18 JUN 20



SPECIMEN REPRODUIT AVEC L'AUTORISATION DU SIA N° E09/2004 NE
PEUT ETRE UTILISE POUR L'AVIATION REELLE ! NOT FOR REAL AVIATION !

FIS : AQUITAINE Information 120.575
TWR : MERIGNAC Tour/Tower 118.300
COM : NIL


ALT : 275 (10 hPa)
LAT : 44 47 07 N
LONG : 000 39 39 W

Non WGS-84
VAR : 0° (15)

EN TERRASSE / TERRACED

ZONE HOSTILE HABITEE / INHABITED HOSTILE AREA

SOUS CATEGORIE HB / HB SUBCATEGORY

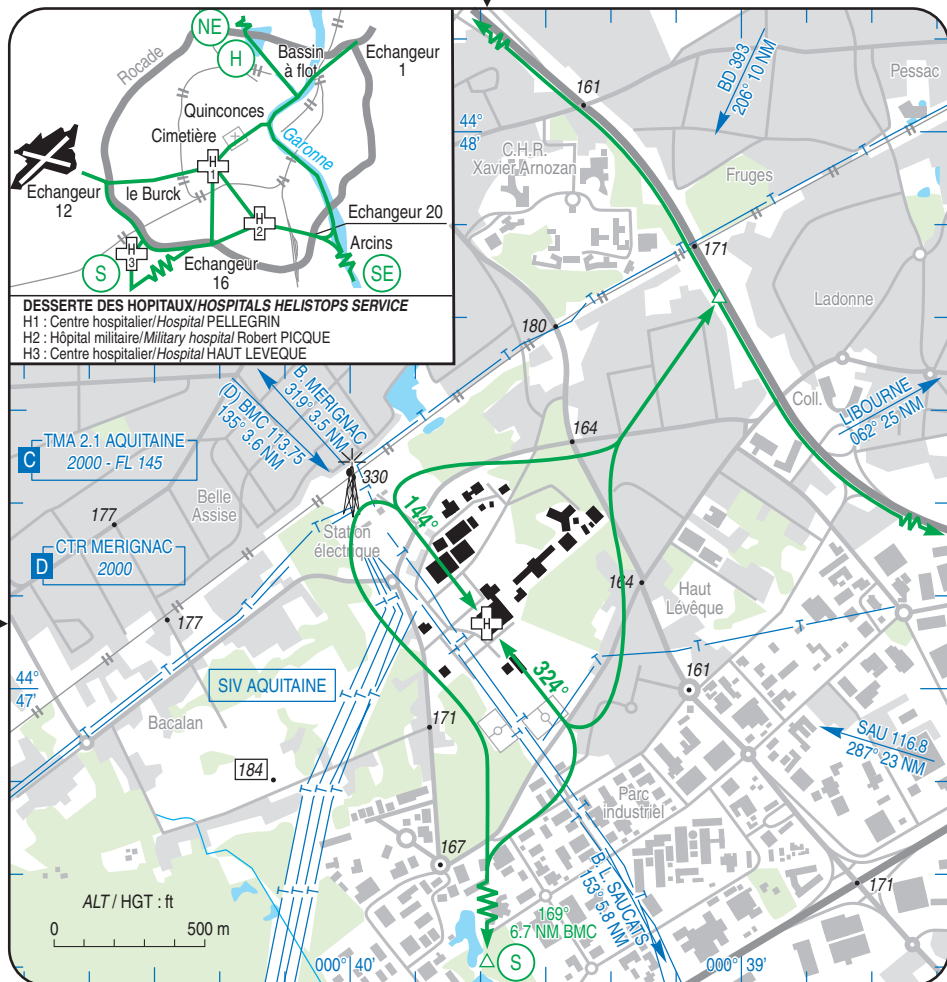

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

- Réservée exclusivement aux transports sanitaires / Reserved for aeromedical transport.
- Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois / Helistop use : one HEL at a time.
- Conditions météo : voir AD 3 LFBG TXT. / Weather conditions : see AD 3 LFBG TXT.
- Pente / Slope 4.5%

Utilisation de nuit /Night use : oui/yes

Utilisation en IFR /IFR use : non/no



SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE

AMDT 08/20 CHG : Consignes.

© SIA

BORDEAUX HAUT LEVEQUE



Centre hospitalier/Hospital

AD 3 ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

18 JUN 20

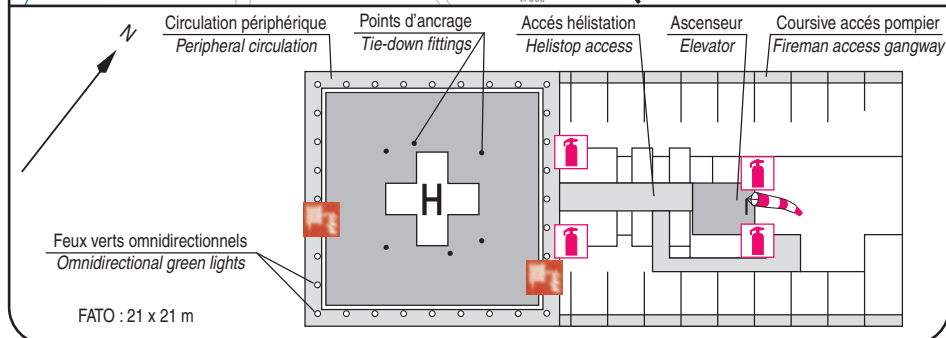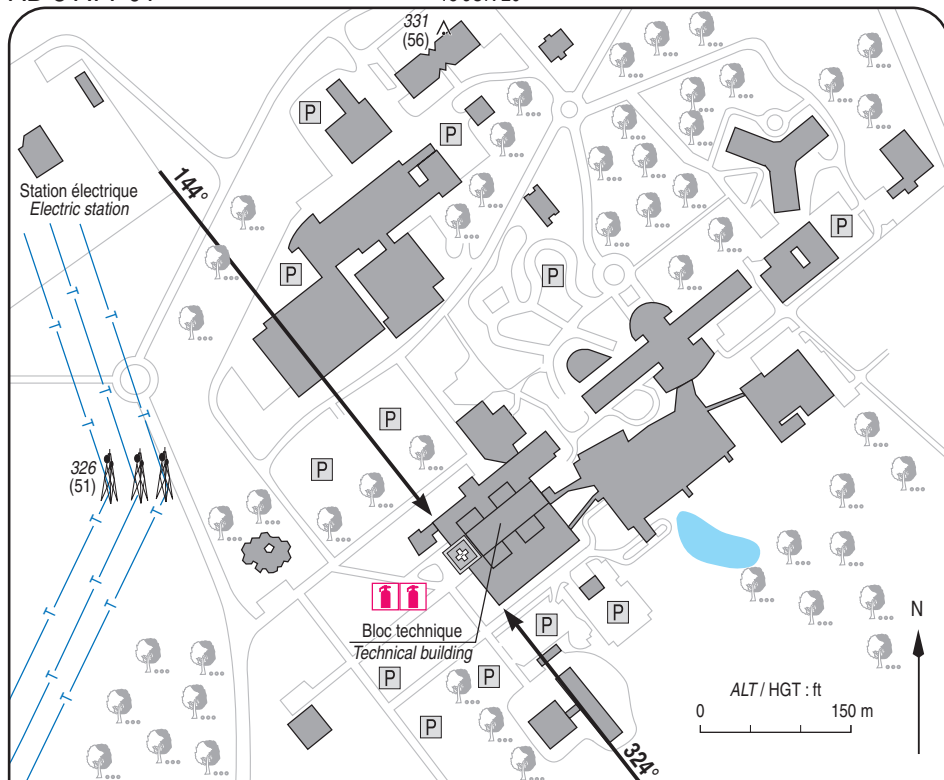

1 - Exploitant d'aérodrome / AD operator :

CHU Bordeaux-Haut Lévéque

☎ : 05 57 65 68 56 - FAX : 05 57 65 60 65

2 - CAA : DSAC Sud-Ouest (Voir / See GEN)

3 - AVT : NIL

4 - RFFS :

Mousse / Foam : 3 postes fixes / 3 fire hose cabinets.

Poudre ABC / ABC powder : 4 x 50 kg + 1 x 9 kg extincteurs / extinguishers.

CO2 : 1 x 20 kg extincteur / extinguisher.

Rideau périphérique de brumisation / Haze peripheral screen.

5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL

6 - Hangars disponibles / Available hangars : NIL

7 - Réparations / Repairs facility : NIL

8 - Type de surface / Surface : Tôle acier lamée / Sheet steel lame.

9 - Force portante / Strength : 4.3 t